

佐賀県医療センター好生館
手術室 1 室・2 室・9 室
H E P A フィルター交換業務

特記仕様書

地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館

手術室１室・２室・９室ＨＥＰＡフィルター交換業務

業 務 名 手術室１室・２室・９室ＨＥＰＡフィルター交換業務

住 所 佐賀市嘉瀬町中原４００番地

履行期間 契約日から令和７年９月３０日まで

履行場所 佐賀県医療センター好生館 病院棟
(手術室１室・２室・９室)

1. 一般事項

適用範囲 この仕様書は、手術室１室・２室・９室ＨＥＰＡフィルター交換業務について適用する。

業務概要 (1) 手術室１室・２室・９室のＨＥＰＡフィルターの交換
(2) ユニット内の清拭消毒及び作業範囲内の床面清拭消毒の実施
(3) ＨＥＰＡフィルター交換後のリーク、清浄度、差圧測定
(4) ＨＥＰＡフィルター交換前後の風速、風量及び換気回数測定

2. 交換業務に関する要求

作業内容 (1) ＨＥＰＡフィルターは既設品と同等以上の性能を有するものとする。
(2) 測定機器は、検定済みの適切な機器を使用すること。
(3) ＨＥＰＡフィルターの規格及び数量は表－１のとおり。

表－１

項目	型 式	仕 様	数量
手術室－１用ＨＥＰＡフィルター			
１	S－P－３８８－A	外形寸法 610H×1360W×150D アルミ枠アルミセパレータ	８ 枚

項目	型 式	仕 様	数量
手術室－２用ＨＥＰＡフィルター			
１	S－P－１６０－A	外形寸法 610H×610W×150D アルミ枠アルミセパレータ	１ 枚
２	S－P－２１０－A	外形寸法 610H×760W×150D アルミ枠アルミセパレータ	３ 枚
３	S－P－２６０－A	外形寸法 610H×915W×150D アルミ枠アルミセパレータ	３ 枚

手術室－９用ＨＥＰＡフィルター			
1	S－P－１６０－A	外形寸法 610H×610W×150D アルミ枠アルミセパレータ	1 枚
2	S－P－２１０－A	外形寸法 610H×760W×150D アルミ枠アルミセパレータ	3 枚
3	S－P－２６０－A	外形寸法 610H×915W×150D アルミ枠アルミセパレータ	3 枚

- そ の 他** (1) 作業を実施するにあたり業務詳細について監督員及び作業実施者は打ち合わせを行い、ともに十分理解したうえで作業を実施する。
- (2) 作業実施において問題が発生した場合又はその恐れがある場合は、速やかに監督員に報告し、その指示に従うこと。
- (3) この交換業務において不具合箇所が発見された場合は監督員と協議の上、正常状態に復する。

3. 提出書類及び設計図書の管理

提出書類 好生館財務課契約係で定めるもののほか、表－２に示すものを監督員に提出し、監督員の承認を受ける。

表－２

名 称	部数	提出時期	名 称	部数	提出時期
業務計画書 (作業工程表・業務体制表を含む。)	1 部	契約後 速やかに	工事写真	1 部	作業終了 後速やかに
			作業報告書 (各室ごとに作成)	1 部	

4. 安全管理


安 全 労働安全衛生法その他関係法令等によるほか、作業時は常に作業の安全に留意し、現場管理を行い、災害及び事故の防止に努める。

また作業場所周辺で行う病院側作業に支障をきたさないよう作業方法を定める。ただし、これによりがたい場合は、監督員と協議する。

5. そ の 他

疑 義 特記仕様書の記載内容に疑義を生じた場合は、監督員と協議の上、これを決定する。


発 生 材 作業時に発生した廃棄物は関係法令に基づき適切に処理する。

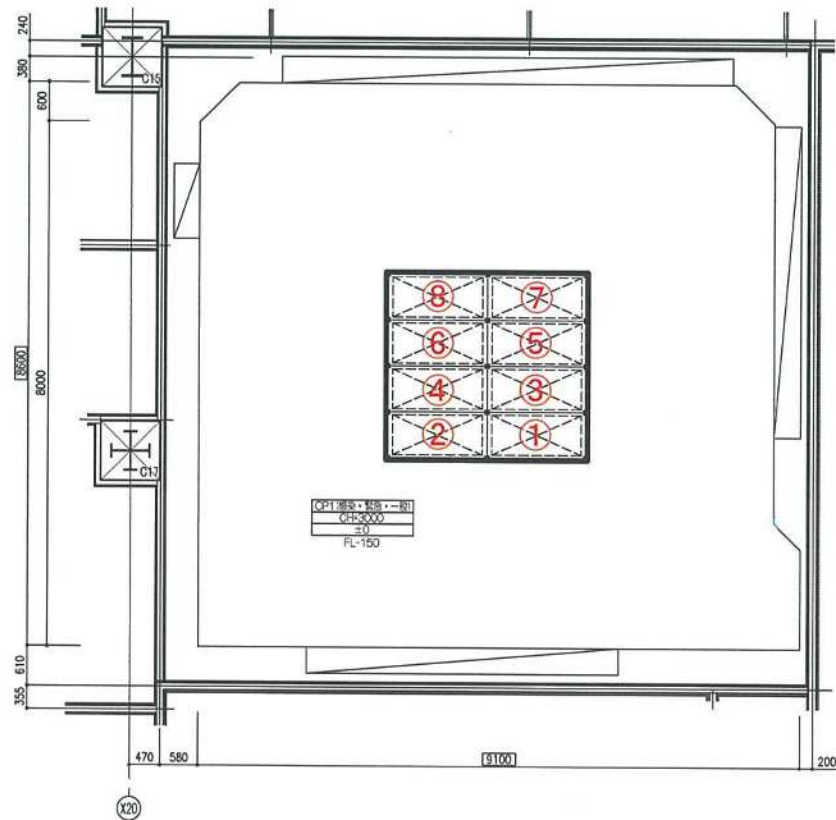

OP-1

三角法		尺度 N.T.S	単位 γ_m	名	HEPAモジュール
設計	清田	検図	中村	称	フィルタクリーンユニット
製図	清田	承認	中村		HEPAフィルター配置図
2021年 11月 5日				図番	OCSY-21530-0
(JIS A3) 株式会社					忍足研究所
					案番号


部番	部品名	数量	材質	備考	訂正欄
----	-----	----	----	----	-----

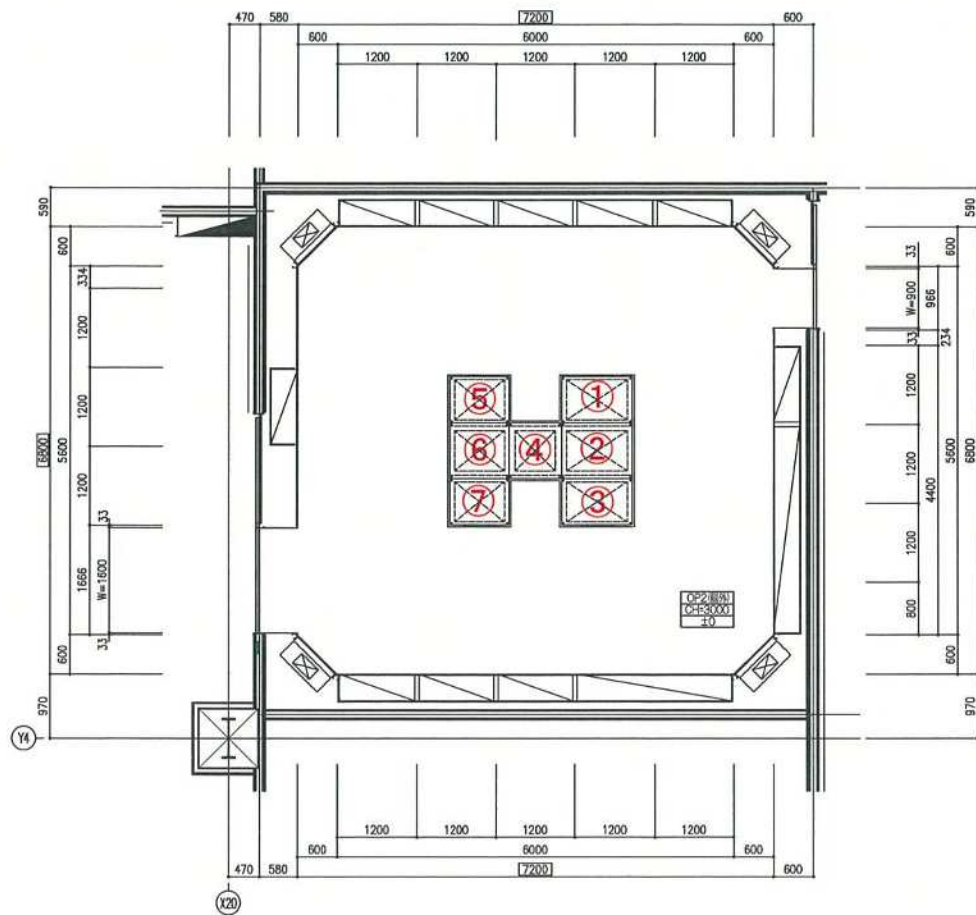

OP-2

三角法		尺度 N.T.S		単位 mm		名 称 図 番	HEPAモジュール	
設計	清田	検図	中村		フィルタクリーンユニット			
製図	清田	承認	中村		HEPAフィルター配置図			
2020年 10月 2日					OCSY-20601-1			
 (JIS A3)					株式会社 忍足研究所		業番号	

部番	部品名	数量	材質	備考	訂正欄
----	-----	----	----	----	-----

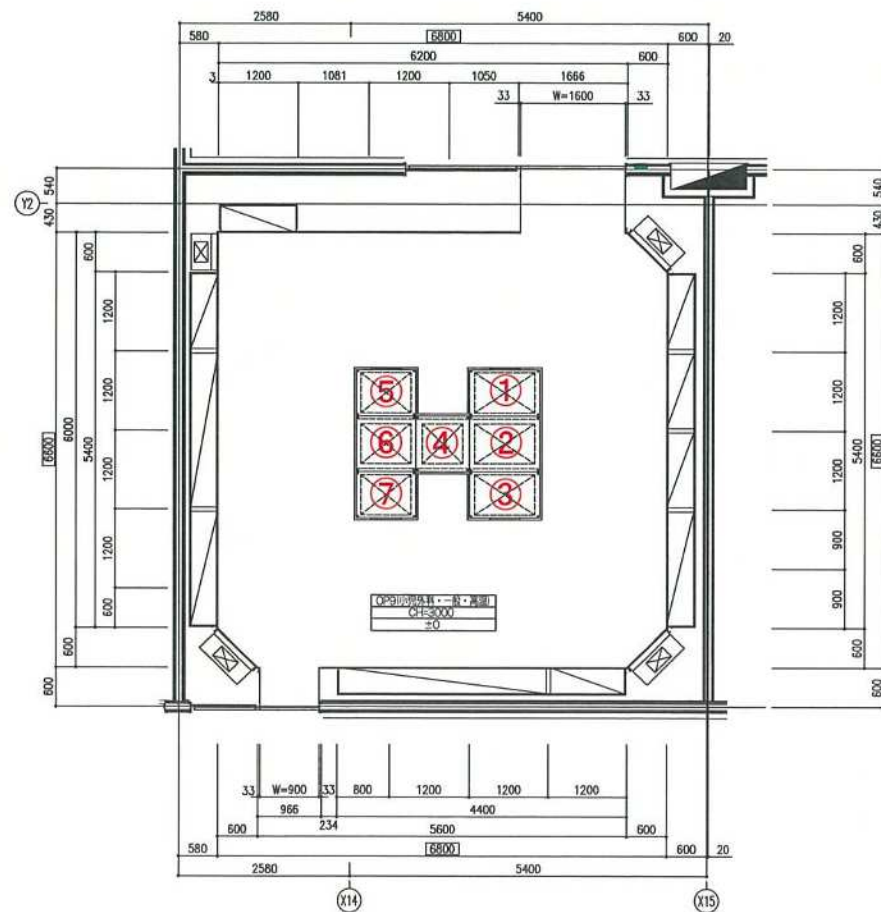

OP-9

三角法	尺度 N.T.S	単位 mm	名	HEPAモジュール
設計	清田	検図	中村	フィルタクリーンユニット
製図	清田	承認	中村	HEPAフィルター配置図
2020年 10月 2日			図番	OCSY-20602-1
株式会社 忍足研究所				業番号

部番	部品名	数量	材質	備考	訂正欄
----	-----	----	----	----	-----



忍足研究所

業番号